




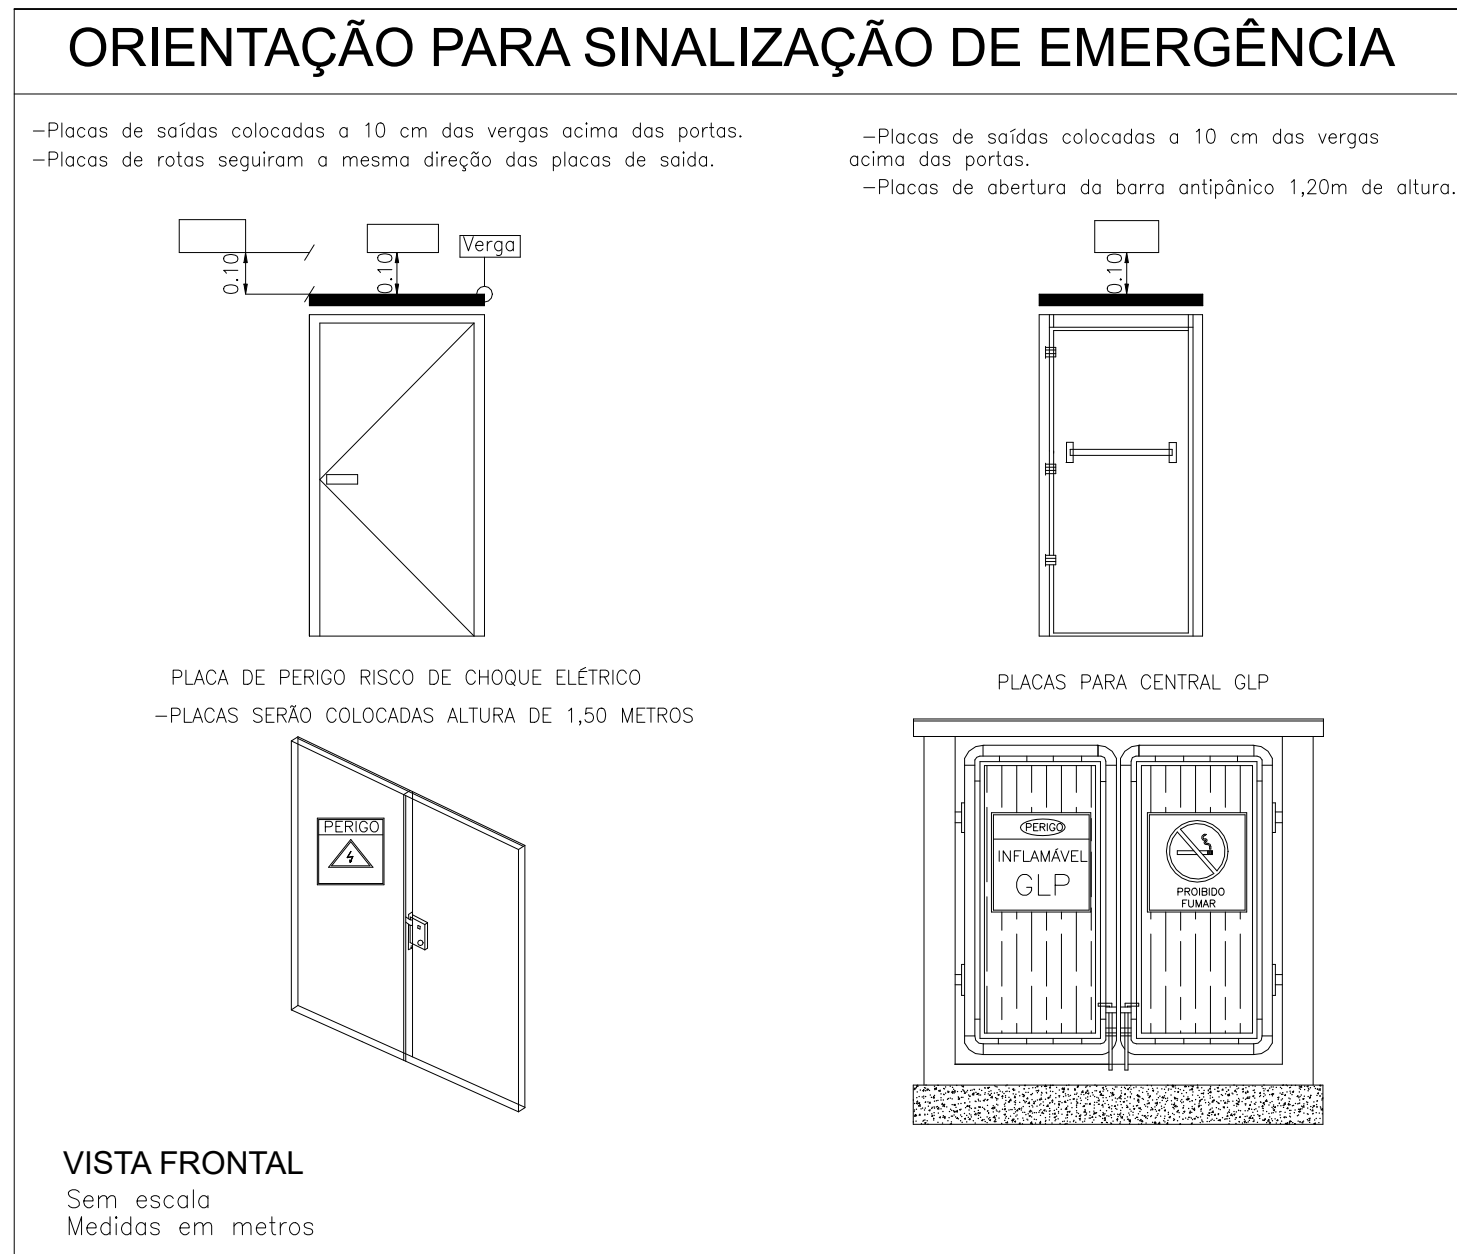


PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50



Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C



Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	—	A2 — Cuidado, risco de incêndio

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
12	pc	—	E05 — Extintor de incêndio

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	S01 — Saída de emergência
4	pc	—	S02 — Saída de emergência
2	pc	—	S12 — Saída de emergência

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	—	P1 — Proibido fumar

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
3	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C

Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
5	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B/C