



CÁLCULO DAS SAÍDAS, ESCADAS E DESCARGAS USF JARDIM VIAPOLIS				TABELA 1 - ANEXO A - IT-11/19			
				Lotação de Pessoas - SAÍDA "B".			
				Ambiente	Área (m²)	População por m²	População
N = $\frac{P}{C}$				AG. COMUNITARIA	19,70	7,00	03
N = unidades de passagem (0,55m cada)				ADMINISTRAÇÃO	9,43	7,00	01
P = População (Tabela 1 IT-11 Corpo de Bombeiros)				INALAÇÃO	11,37	1 P. LEITO +7m² DE ÁREA	03
P = 20 pessoas				FARMACIA	10,28	1 P. LEITO +7m² DE ÁREA	03
C = capacidade da unidade de passagem tabela 1 da IT-11/19 do Corpo de Bombeiros				VACINA	9,04	1 P. LEITO +7m² DE ÁREA	02
C = 22 para escadas e rampas				CONSULTÓRIO 04	10,28	1 P. LEITO +7m² DE ÁREA	03
C = 30 para acessos e descargas				CURATIVO	9,59	1 P. LEITO +7m² DE ÁREA	02
C = 30 para portas				CONSULTÓRIO 03	10,28	1 P. LEITO +7m² DE ÁREA	03
População Total				DEPÓSITO	3,73	-	RESTRITO
N = $\frac{P}{C} = \frac{20}{30} = 0,66 = 1 \text{ UP}$				ARQUIVO	9,15	-	RESTRITO
1 x 0,55 = 0,55m				ALMOXARIFADO	5,82	-	RESTRITO
ACESSOS E DESCARGAS: 6,40 m - Existente				ESPUGRO 01	7,64	-	RESTRITO
O portão existente é de enrolar para cima e possui uma largura igual a 6,40 metros (1UP) de acordo com o cálculo realizado a saída deverá ter uma largura mínima de 0,55 metros (1UP). Portanto 1UP<1UP atendendo assim a demanda.				ESPUGRO 02	2,41	-	RESTRITO
ATEM A IT-11/19				TOTAL			20



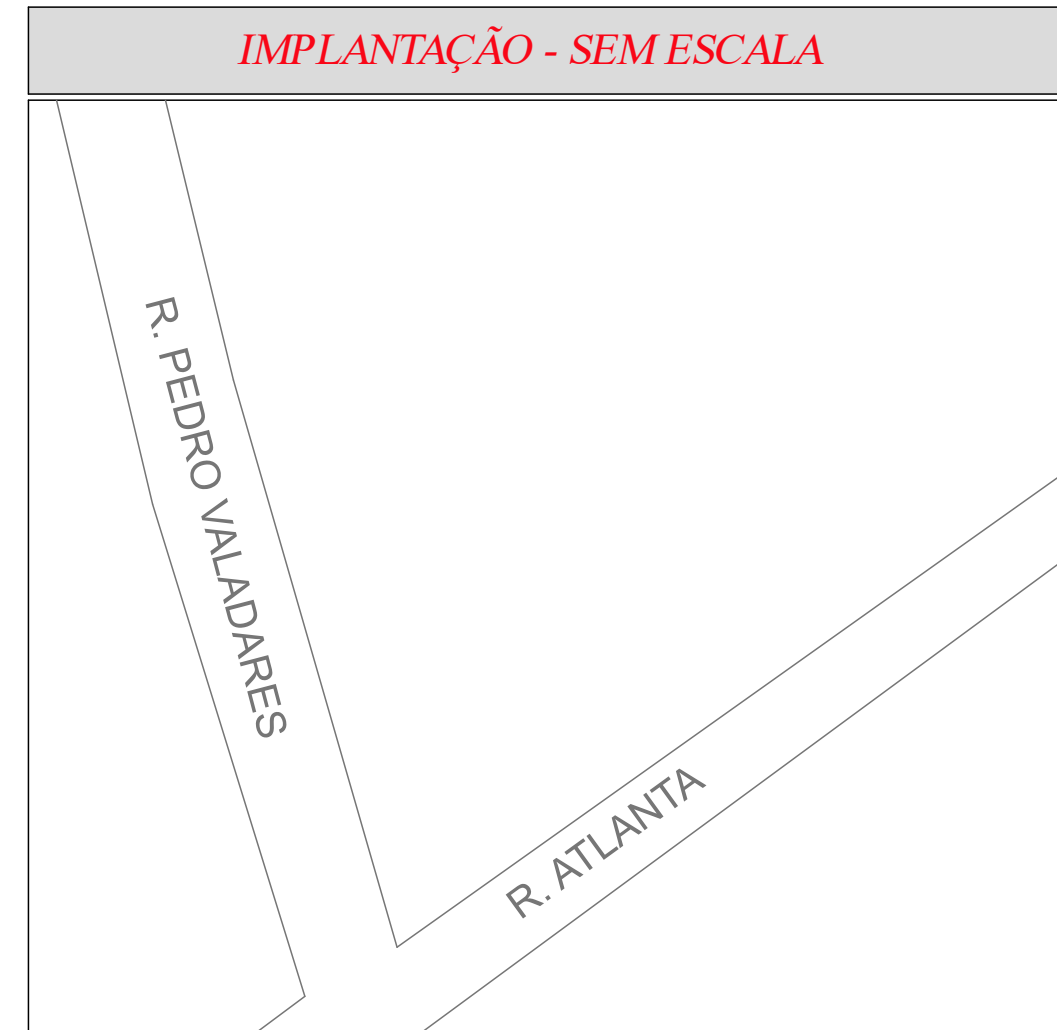

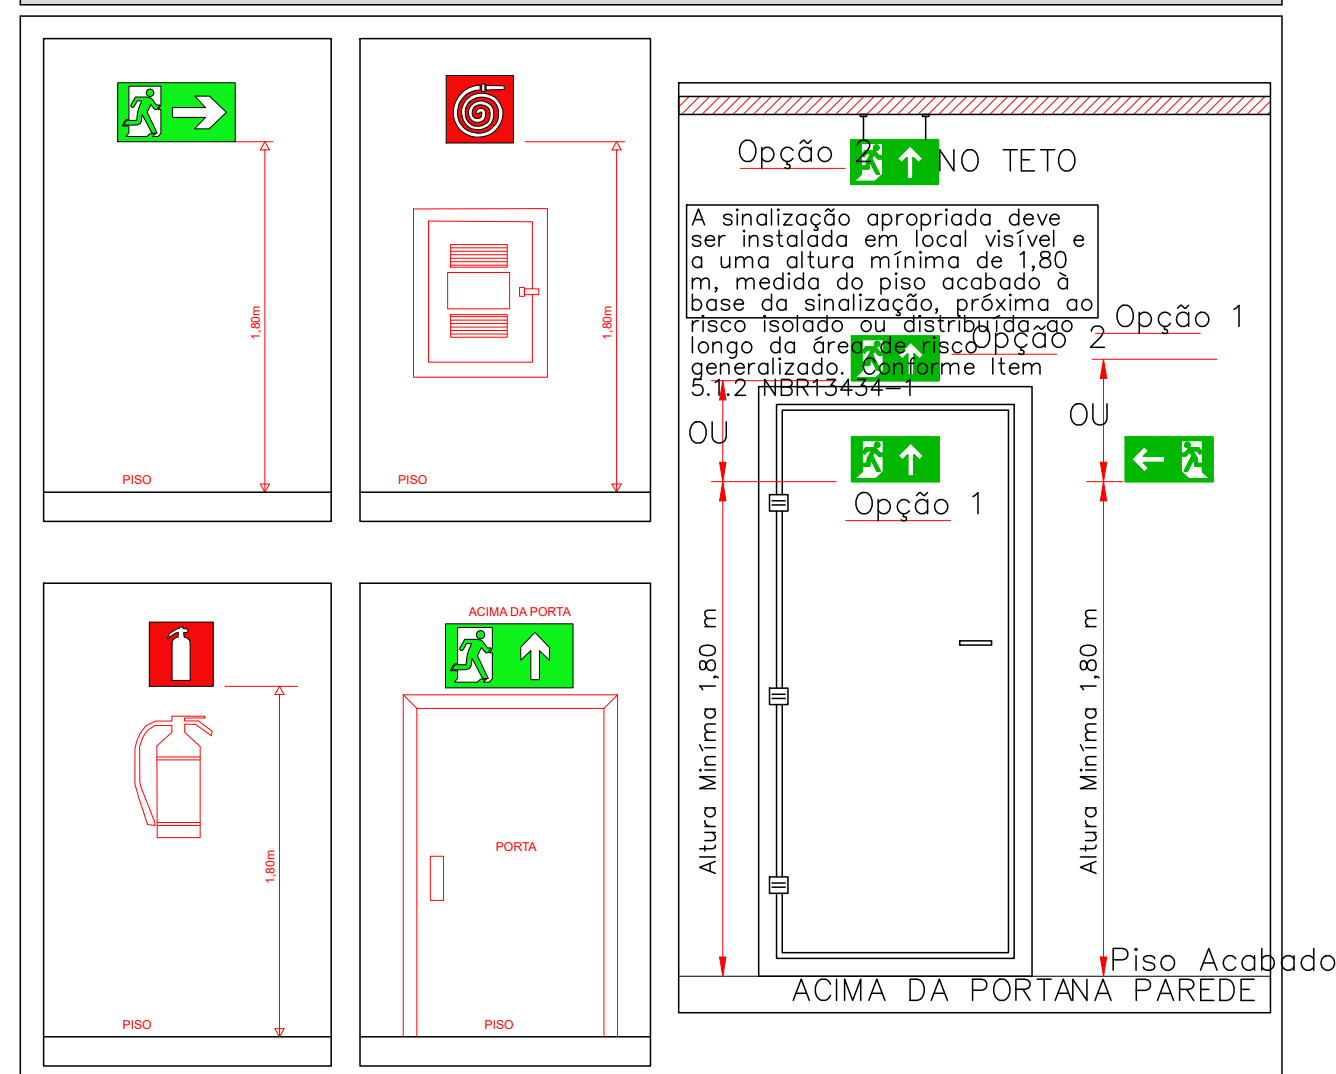



- O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR TODA E QUALQUER SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, EXTINTORES E DEMAIS DEMARCAÇÕES DE ACORDO A *IT 20/19* DO CB.
- TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60 METROS DO PISO ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERÃO TER SUPORTE NO MÍNIMO A 0,10 METROS DO PISO;
- NAS ROTAS DE FUGA NÃO SE ADMITE PORTAS DE ENROLAR OU DE CORRER, EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE SEGURANÇA DE EDIFICAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O TRANSCORRER DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE HAJA COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL PELO USO, ATRAVES DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAÍDAS DE EMERGENCIA.
- NÃO SÃO ACEITAS, EM SAÍDAS DE EMERGENCIA, CORRIMÃO CONSTITUÍDO POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TABUAS LARGAS E OUTROS;
- OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS / EXECUTAR DEVERÃO ATENDER AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS QUE TRATAM DO ASSUNTO NBR-17240, NBR-10898 E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- A CONTRATADA DEVERÁ, NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, SOLICITAR VISTORIA DE APROVAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO., APRESENTANDO LAUDO DE APROVAÇÃO AO IRF/CTA.



CARGA DE INCÊNDIO IT.14/2019			
Ocupação / uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/m2
H	Serviço de Saúde	H-3	300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018				
GRUPO	Ocupação	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	Serviço de Saúde	H-3	Hospitais e Assemelhados	Posto de Saúde

INFORMATIVO	
EXTINTOR 11-2019/19	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A P.O. QUÍMICO 350G KC - 20 BC CO2 4KG KC - 20 BC
SADA DE EMERGÊNCIA	CONFORME A R Nº 11/2019 - D.E. 63.911/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2019

LEGENDA DE INCENDIO	
	- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSÃO - 10 L
	- EXTINTOR DE PQS - 4 Kg
	- EXTINTOR CO2 (5B:C)
	- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	- DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDO
	- CENTRAL GLP.
	- BARRA ANTIPÂNICO.

QUADRO DE ÁREAS	
EDIFICAÇÃO	382,15m²

REVISÕES DA PRANCHA				
X	XXXXX		XXXXX	XX/XX/XX
Nº	Comentário		Autor	Data

## PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO

OCUPAÇÃO: H-3 USF JARDIM VITÁPOLIS  
ENDEREÇO: RUA NELSON FERREIRA DA COSTA, Nº:853 - J. VITÁPOLIS /  
ITAPEVI-SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil AMANDA AMORIM NASCIMENTO  
CREA:507061469-9

RESPONSÁVEL PELO USO: \_\_\_\_\_  
USF JARDIM VITÁPOLIS

PRANCHA: PAVIMENTO TÉRREO; COBERTURA; CORTE AA; CORTE BB; FACHADA; DETALHES  
LEGENDAS.

ÁREA CONSTRUIDA: 382,15M²    ART: 28027230210379976    ESCALA: INDICADA    CONJUNTO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

DESIGNER: LEANDRO MIRANDA DATA: 14/03/2020 0

Carlos Gomes, 167, 3º andar, S/30  
CEP 17501-000 – Marília – SP  
Tel.: (014) 3113.5001  
INSCRIÇÃO MUN. CCM: 71139  
REA: 2114310-SP



UNIVERSITÀ DI PISA  
INGEGNERIA E COSTRUZIONI

ONJUNTO  
INC

01/02