

LEGENDA EQUIPAMENTOS A INSTALAR				
EQUIPAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	CONDIÇÕES	
EXTINTOR PÓ : ABC A INSTALAR	un			
EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC A INSTALAR	un			
EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A A INSTALAR	un			
EXTINTOR CO2 : 6 Kg e 4 KG A INSTALAR	un			
ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO A INSTALAR	un			
SIRENE A INSTALAR	un			
ACIONADOR BOMBA A INSTALAR	un			
ACIONADOR ALARME A INSTALAR	un			
ABRIGO INCÊNDIO COMPLETO A INSTALAR	un			
RESERVA DE INCÊNDIO A INSTALAR	un			
BOMBA DE INCÊNDIO A INSTALAR	un			
REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR	un			
CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTÔNOMA A INSTALAR	un			
CORRIMÃO	m			

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

LEGENDA EQUIPAMENTOS EXISTENTES				
EQUIPAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	CONDIÇÕES	
EXTINTOR PÓ : ABC EXISTENTE	un			
EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC EXISTENTE 6kg	un			
EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A EXISTENTE 10L	un			
EXTINTOR CO2 : 6 Kg e 4 KG EXISTENTE	un			
ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO EXISTENTE	un			
SIRENE EXISTENTE	un			
ACIONADOR BOMBA EXISTENTE	un			
ACIONADOR ALARME EXISTENTE	un			
ABRIGO INCÊNDIO COMPLETO EXISTENTE	un			
RESERVA DE INCÊNDIO EXISTENTE	un			
BOMBA DE INCÊNDIO EXISTENTE	un			
REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE	un			
CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTÔNOMA EXISTENTE	un			

OBSERVAÇÃO: DETALHES CONFORME PRANCHA 02/02

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
SINALIZAÇÃO PAINEL ELÉTRICO E CENTRAL GLP				
	A5			
	P1			
	A2			
SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FORMA E COR	
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S1		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S2		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S3		
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA	S8		
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA	S9		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S12		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S14		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S17		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S17		

LEGENDA TRAÇADO ACESSIBILIDADE

	UNIDADE	QUANTIDADE
	m	0,00
	m	0,00

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS E ITENS A INSTALAR

IT-Sinalização de Alerta

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	A2 - Cuidado, risco de incêndio

IT-Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
5	pc	-	E05 - Extintor de incêndio

IT-Sinalização de Orientação e Salvamento


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4	pc	-	S01 - Saída de emergência
2	pc	-	S02 - Saída de emergência
2	pc	-	S12 - Saída de emergência

IT-Sinalização de Proibição

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	P1 - Proibido fumar

Incêndio

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	-	PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B/C

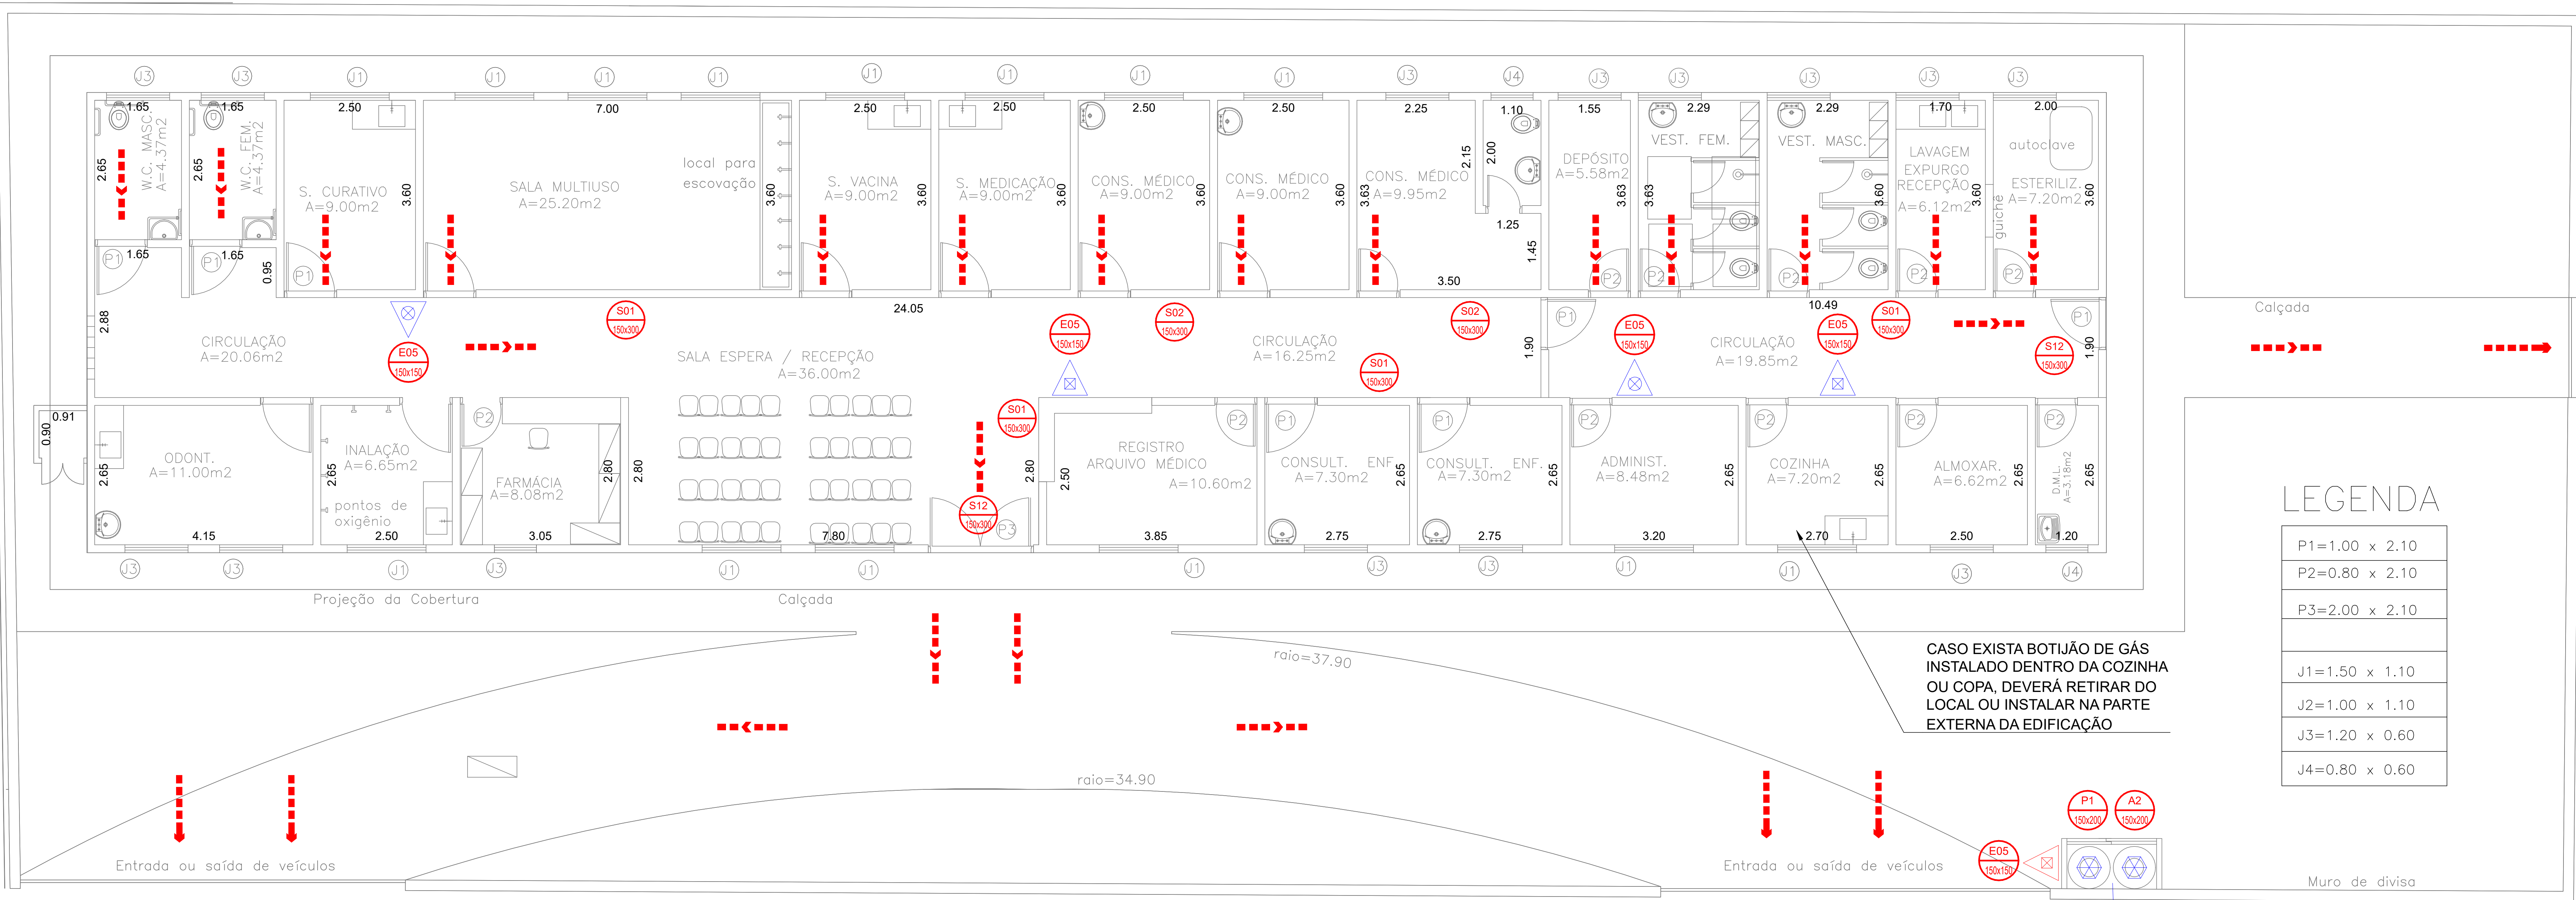

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

LEGENDA

P1=1.00 x 2.10
P2=0.80 x 2.10
P3=2.00 x 2.10
J1=1.50 x 1.10
J2=1.00 x 1.10
J3=1.20 x 0.60
J4=0.80 x 0.60

Muro de divisa

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
EXTINTORES ATENDE A IT-21/2019;	TIPO ÁGUA PRESSURIZADA PÓ QUÍMICO SECO EXTINTOR CO2 6 Kg		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEVERÁ CONTER SINALIZAÇÃO BÁSICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO CONFORME IT-20/2019.		
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-11/2019 EM SUAS ESCADAS, CORRIMÕES E DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-18/2019		
CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018			
GRUPO	Ocupação /	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
H-6	CLÍNICA	H-6	CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO
CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19			
Ocupação / USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	
H-6 - USF	H-6	CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	MJ/m²		
BAIXO	300		

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS E ITENS EXISTENTES

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
2	pc	-	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A
2	pc	-	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
2	pc	-	PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B/C

VISA CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 12.443.265/0001-43	TÍTULO: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO EQUIPAMENTOS Cidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP OBRAS: USF PARQUE SUBURBANO Endereço: RUA ALPHÉLIA JOSEFINA SIMIONATO MORENO, 275 - 02 Bairro: PARQUE SUBURBANO Cidade: ITAPEVI - SP	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio - Executivo Equipamentos CNPJ: 46.523.031/0001-01
PROJETOS COMPLEMENTARES E-MAIL: vanderlei@vanderleimartin.com.br	VANDERLEI MARTIN SALINAS E-MAIL: vanderlei@vanderleimartin.com.br	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI CNPJ: 46.523.031/0001-01
APROVAÇÃO DE REGISTRAÇÃO DE PROJETO ART Nº 2802/230200246371	ÁREA: 343,78 m² DIMENSÕES: 40	DATA: FEVEREIRO/2020 ESCALA: Indicada