


LEGENDA EQUIPAMENTOS A INSTALAR			
EQUIPAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	CONDIÇÕES
EXTINTOR PÓ ABC A INSTALAR	un	_____	_____
EXTINTOR PÓ Q SECO 50 BC A INSTALAR	un	_____	_____
EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA A INSTALAR	un	_____	_____
EXTINTOR CO2 6 kg 1.4 kg A INSTALAR	un	_____	_____
SINALIZADOR EMERGÊNCIA ACIONAMENTO A INSTALAR	un	_____	_____
SIRENE A INSTALAR	un	_____	_____
ACIONADOR BOMBA A INSTALAR	un	_____	_____
ACIONADOR ALARME A INSTALAR	un	_____	_____
SINAL DE INCÊNDIO COMPLETO A INSTALAR	un	_____	_____
RESERVA DE INCÊNDIO A INSTALAR	un	_____	_____
SOMA DE INCÊNDIO A INSTALAR	un	_____	_____
REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR	un	_____	_____
CENTRAL DE ALARME COM INTERFONE A INSTALAR	un	_____	_____
_____	_____	_____	_____
RESERVA PARA UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES RECALCAR TODOS			

LEGENDA EQUIPAMENTOS EXISTENTES			
EQUIPAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	CONDIÇÕES
EXTINTOR PÓ ABC EXISTENTE	un	_____	_____
EXTINTOR PÓ Q SECO 50 BC EXISTENTE 50g	un	_____	_____
EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA EXISTENTE 10L	un	_____	_____
EXTINTOR CO2 6 kg 1.4 kg EXISTENTE	un	_____	_____
SINALIZADOR EMERGÊNCIA ACIONAMENTO EXISTENTE	un	_____	_____
SIRENE EXISTENTE	un	_____	_____
ACIONADOR BOMBA EXISTENTE	un	_____	_____
ACIONADOR ALARME EXISTENTE	un	_____	_____
SINAL DE INCÊNDIO COMPLETO EXISTENTE	un	_____	_____
RESERVA DE INCÊNDIO EXISTENTE	un	_____	_____
SOMA DE INCÊNDIO EXISTENTE	un	_____	_____
REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE	un	_____	_____
CENTRAL DE ALARME COM INTERFONE EXISTENTE	un	_____	_____
OBSERVAÇÃO: DETALHES CONFORME PRANCHA 01/01			

DETALHE

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

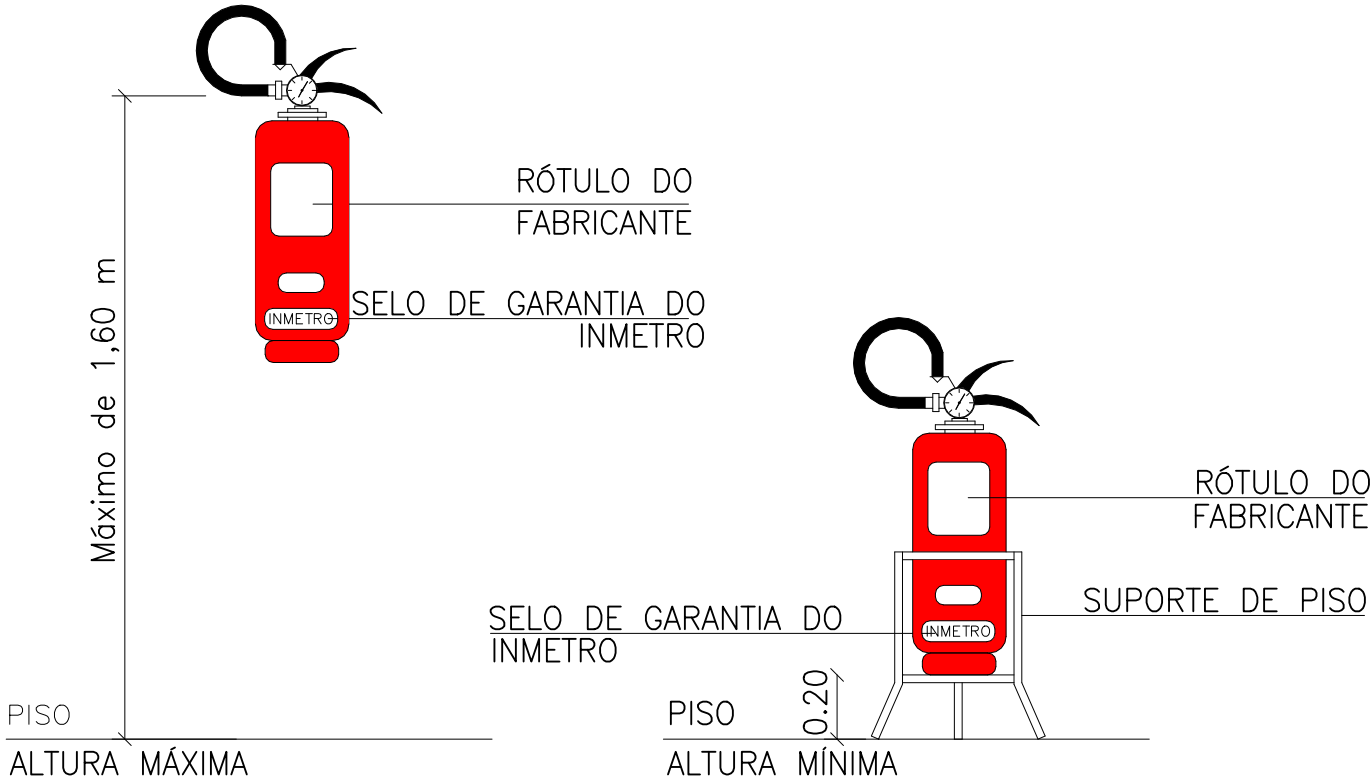


VISTA FRONTAL

Sem escala

Medidas em metros

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
EXTINTORES ATENDE A IT-21/2019.	PÓ ABC ÁGUA PRESSURIZADA PÓ QUÍMICO SECO EXTINTOR CO2 6 kg		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEVERÁ CONTER SINALIZAÇÃO BÁSICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO CONFORME IT-20/2019.		
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-11/2019 EM SUAS ESCADAS, CORRIMAOS E DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-18/2019		
CLASSIFICAÇÃO — DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018			
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição
D	Serviço Profissional	D-1	REPARTIÇÃO PÚBLICA
CARGA DE INCÊNDIO — IT — 14/19			
Ocupação / uso		Divisão	Descrição
D — SERVIÇO PROFISSIONAL		D-1	REPARTIÇÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		MJ/m²	
BAIXO		300	

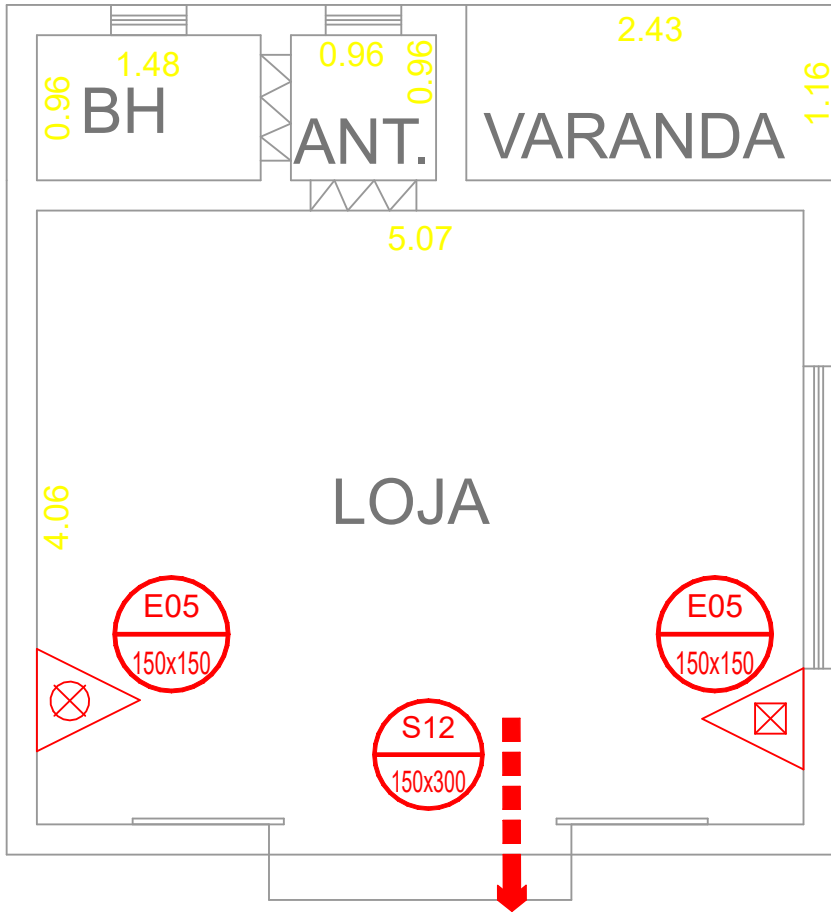

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
SINALIZAÇÃO PAINEL ELÉTRICO E CENTRAL GLP		SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FORMA E CORE	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	A5		INDICAÇÃO DE SAÍDA	S1	SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		ALARME SONORO
	P1		INDICAÇÃO DE SAÍDA	S2			INCÊNDIO
	A2		INDICAÇÃO DE SAÍDA	S3			EXTINTOR
			INDICAÇÃO DE SAÍDA	S8			SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
			INDICAÇÃO DE SAÍDA	S9			SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
			INDICAÇÃO DE SAÍDA	S12	SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
			INDICAÇÃO DE SAÍDA	S14			SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
			INDICAÇÃO DE SAÍDA	S14	SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
			INDICAÇÃO DE SAÍDA	S14			SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

VSA CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 12.443.265/0001-43

PROJETOS COMPLEMENTARES

e-mail: vsaconstructoraltda@gmail.com

TÍTULO: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO EQUIPAMENTOS E DETALHES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP

OBRA: ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS

Endereço: RUA LEOPOLDINA DE CARMAGO, Nº44

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPEVI - SP

Responsável Técnico: VANDERLEI MARTIN SALINAS

ENG. ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA Nº 5063723953

02

01

REV. DATA

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CNPJ: 46.523.031/0001

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART Nº 28027180200410147

ÁREA: 30,74 m²

DIMENSÕES: A2

DATA: FEVEREIRO/2020

ESCALA: Indicada

01/01