



DETALHES DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

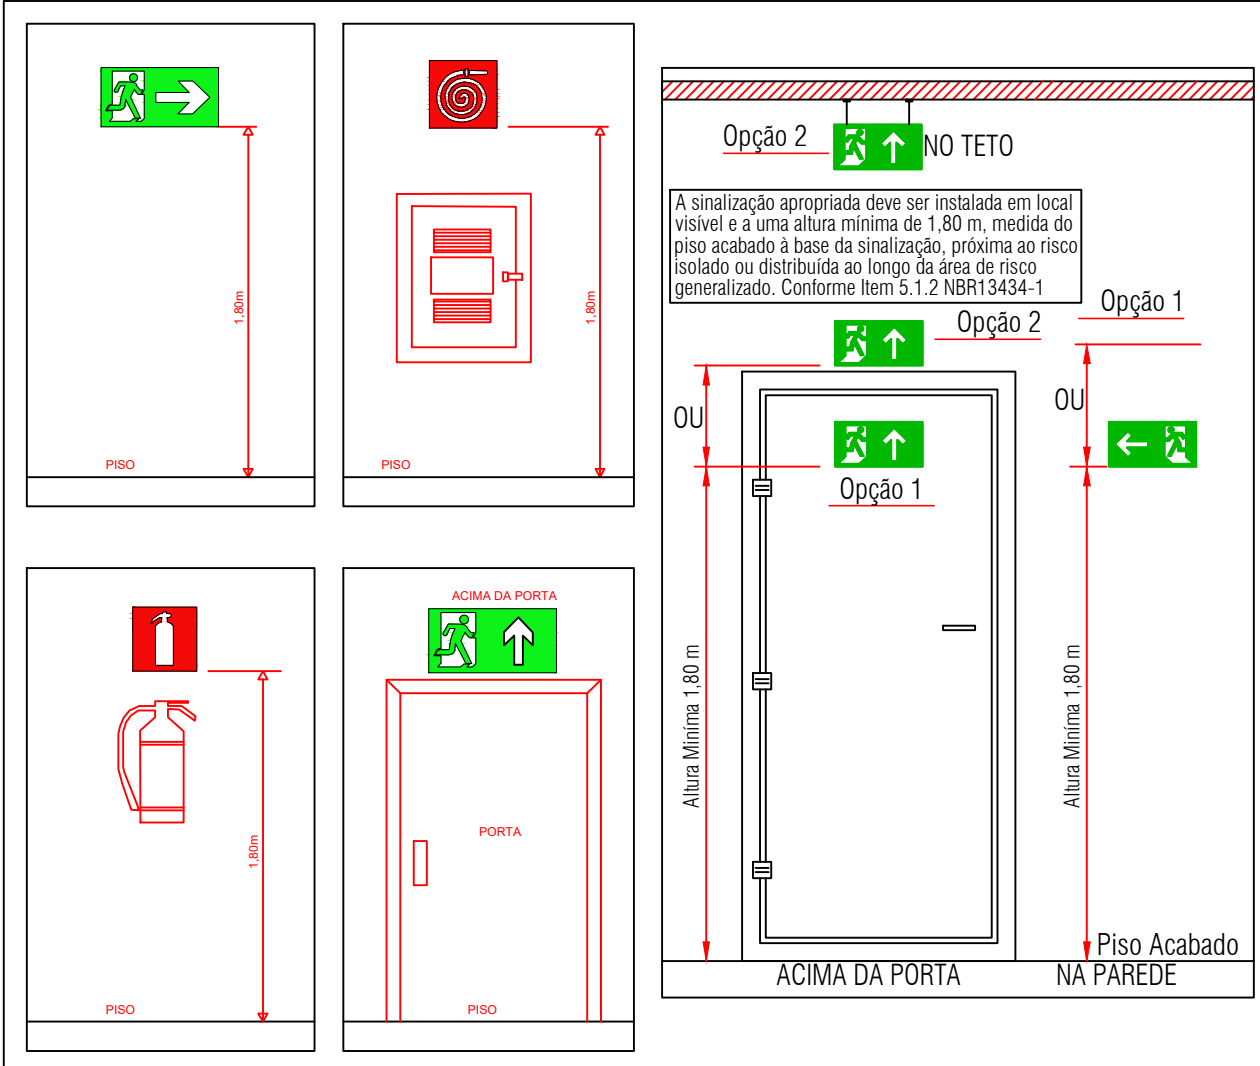


IMPLANTAÇÃO - SEM ESCALA

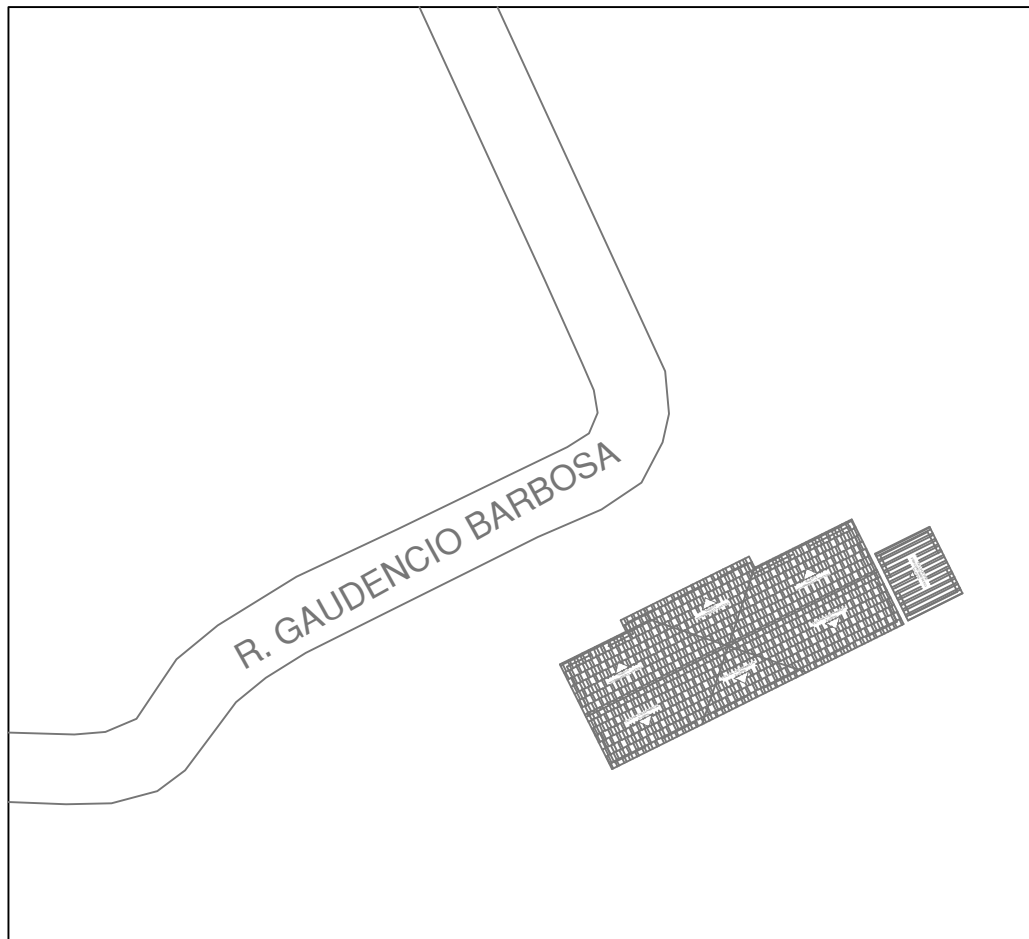

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2019



DETALHES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXTINTORES

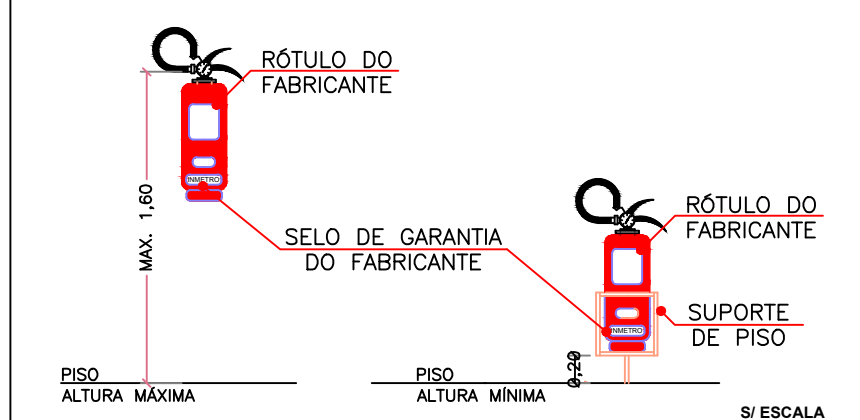

NOTAS IMPORTANTES

- O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR TODA E QUALQUER SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES E DEMAIS DEMARCAÇÕES DE ACORDO A IT 20/19 DO CB.
- TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60 METROS DO PISO ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERÃO TER SUPORTE NO MÍNIMO A 0,10 METROS DO PISO;
- NAS ROTAS DE FUGA NÃO SE ADMITE PORTAS DE ENRROLAR OU DE CORRER, EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE SEGURANÇA DE EDIFICAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O TRANSCORRER DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE HAJA COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL PELO USO, ATRAVES DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA.
- NÃO SÃO ACEITAS, EM SAIDAS DE EMERGÊNCIA, CORRIMÃO CONSTITUIDO POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TABUAS LARGAS E OUTROS;
- OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS / EXECUTAR DEVERÃO ATENDER AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS QUE TRATAM DO ASSUNTO NBR-17240, NBR-10898 E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- A CONTRATADA DEVERA, NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, SOLICITAR VISTORIA DE APROVAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO., APRESENTANDO LAUDO DE APROVAÇÃO AO IRF/CTA.
- TODOS OS AMBIENTES ONDE POSSUEM FORRO DE MADEIRA DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR PVC ANTICHAMAS OU MATERIAL EQUIVALENTE.

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2019

Ocupação / Uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/m²
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F-2	200 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
F	LOCAL DE REUNIÃO PÚBLICA	F-2	LOCAL RELIGIOSO E VELÓRIO	CEMITÉRIO

INFORMATIVO

EXTINTOR 10-21/2019	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PO QUÍMICO SECO BC - 20 BC CO2 ABC BC - 20 BC
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT Nº 11/2019 - D.E. 63.911/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2019

LEGENDA DE INCENDIO

	- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSÃO - 10 L
	- EXTINTOR DE PQS - 4 Kg
	- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE ÁREAS

EDIFICAÇÃO	230,13m²
------------	----------

REVISÕES DA PRANCHA

Nº	Descrição	Autor	Data
X	XXXXXX	XXXXX	XX/XX/XX
Nº	Comentário		

PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO

Ocupação: F-2 CEMITÉRIO
Endereço: RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, Nº:486 - JAD. JULIETA / ITAPEVI-SP

Responsável Técnico: Eng.º Civil AMANDA AMORIM NASCIMENTO
CREA: 507061469-9

Responsável pelo uso: CEMITÉRIO

Prancha: PAVIMENTO TÉRREO; COBERTURA; CORTE AA; CORTE BB; FACHADA; DETALHES E LEGENDAS.

Área construída: 230,13m² | ART: 28027230210379976 | Escala: INDICADA | Conjunto: INC

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI | Folha: 14/03/2020 | 01/01

R. Carlos Gomes, 187, 3º andar, S330
CEP: 17501-000 - Marília - SP
Tel.: (014) 3113.5001
Inscrição Mun. Com: 71139
Crea: 2114310-SP

DIPIA