





IMPLANTAÇÃO  
• ESCALA: 1/100

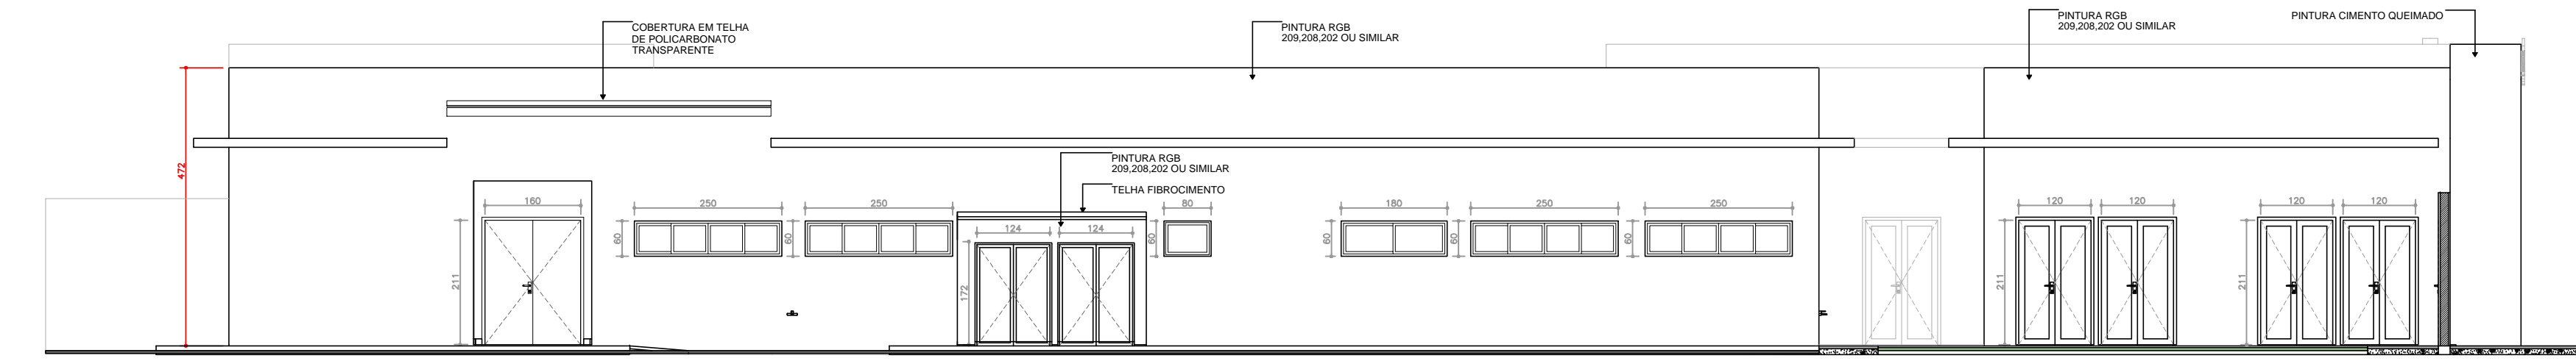

FACHADA LATERAL (CONSIDERADA PARA A SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES) - (F2)  
• ESCALA: 1/100

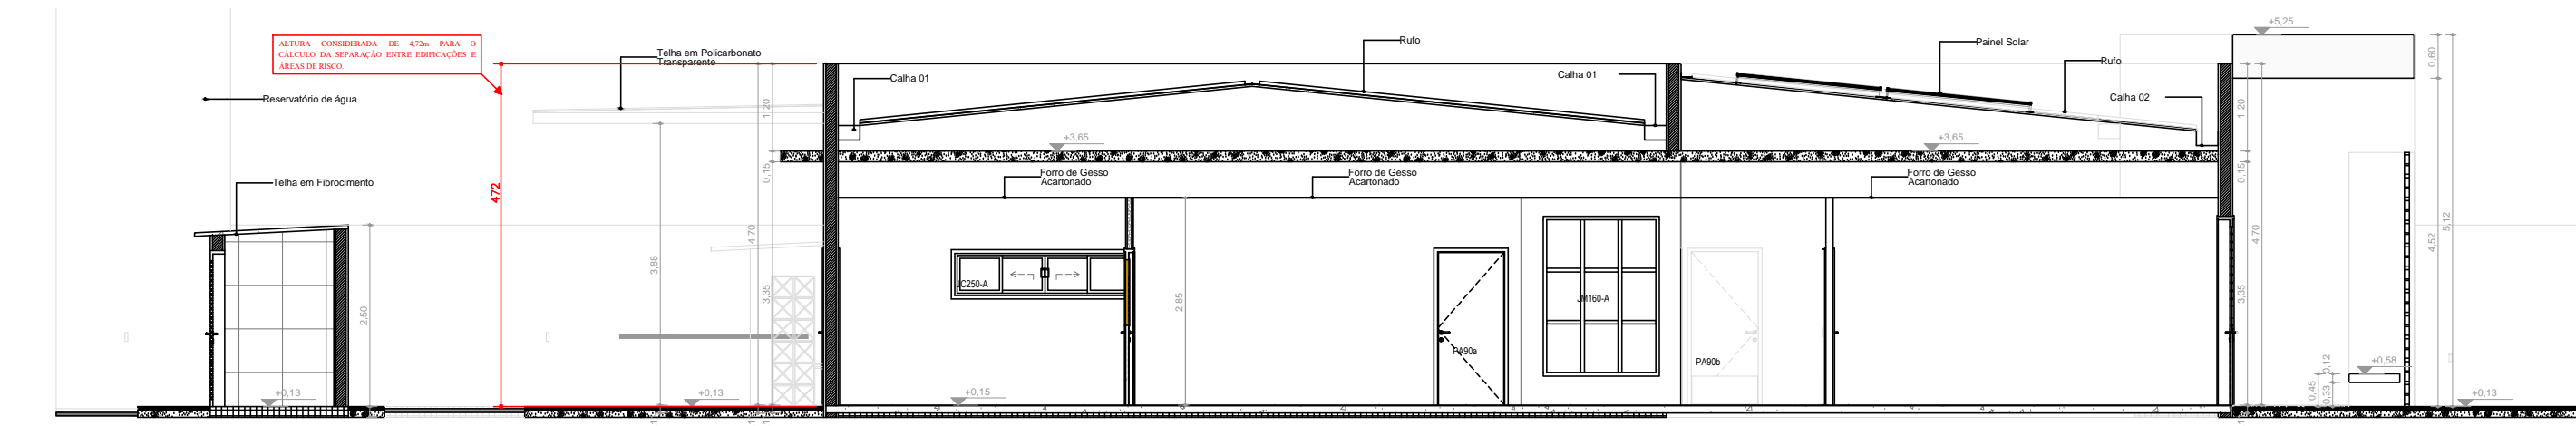

CORTE AA  
• ESCALA: 1/100

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES - ITAB 302 - MINAS GERAIS	
DE ACORDO COM O MEMORIAL DE CÁLCULO DE ISOLAMENTO DE RISCO ENTRE EDIFICAÇÕES E A.4, EM SEGUIMENTO AOS MÉTODOS DE CÁLCULO PREVISTOS NA IT 05, FOI POSSÍVEL CONFIRMAR O ISOLAMENTO DE RISCO ENTRE AS EDIFICAÇÕES.	
SEGUIR OS DADOS DO CÁLCULO:	
- PARTE DA FACHADA CONSIDERADA NO CÁLCULO (TABELA 1 DA IT 05) (S): TODA FACHADA.	
- MAIOR DIMENSÃO DA FACHADA (M): 37,55M (LARGURA HORIZONTAL)	
- MENOR DIMENSÃO DA FACHADA (M): 6,72M (ALTURA VERTICAL)	
- ÁREA DA FACHADA DE CÁLCULO (M²): 177,08M²	
- CARGA INCIDENTE DA EDIFICAÇÃO (N/M²): 300N/M²	
- CLASSIFICAÇÃO DA SEVERIDADE: (TABELA 2 DA IT 05) I	
- X(i) = MAIOR DIMENSÃO MENOR DIMENSÃO: 37,55 / 6,72 = 5,59	
- SOMATÓRIA DAS ÁREAS DE ABERTURAS (PORTAS, JANELAS, VÁZIOS, ETC.) DA FACHADA DE CÁLCULO (M²): 25,39M²	
- Y(S) = (ÁREA DAS ABERTURAS / ÁREA DA FACHADA) X 100 (%) 25,32 / 177,05 X 100 = 14,30 = 30%	
- ÍNDICE α = INTERSEÇÃO ENTRE A LINHA DA INTENSIDADE DE EXPOSIÇÃO (DADA PELA CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE E A % DE ABERTURAS ARREDONDADA) - YI E A COLUMNA DO VALOR X (TABELA 4 DA IT 05) 0,51	
- ÍNDICE β = O MUNICÍPIO POSSUI UNIDADE DO CBMM? CONSIDERANDO A POR SITUAÇÃO DE NÃO POSSUIR, O VALOR CONSIDERADO SERÁ 3,00	
- D = (MENOR DIMENSÃO DA FACHADA X α) + β (M): (6,72 X 0,51) + 3,00 = 5,41M	
- SERÁ ADOPTADO ALGUM CRITÉRIO DE PROTEÇÃO PARA A REDUÇÃO DA DISTÂNCIA? 01) ITEM 6.1.4 DA IT 05 IGUAL E O TIPO DE PROTEÇÃO? (TABELA 5 DA IT 05) NÃO	
- QUAL É A CARACTERÍSTICA DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS? (TABELA 5 DA IT 05) NÃO SE APLICA	
- QUAL É O FATOR DE REDUÇÃO ADOPTADO? (TABELA 5 DA IT 05) NÃO SE APLICA	
- D <sub>R</sub> = D COM O FATOR DE REDUÇÃO (M): NÃO SE APLICA	
- QUAL A DISTÂNCIA EM PROJEÇÃO (M): 6,55M (MENOR DISTÂNCIA)	
- A DISTÂNCIA EM PROJEÇÃO É D <sub>R</sub> OU D <sub>RT</sub> ? 6,55M > 5,41M	

FOLHA 2/2	PROJETO TÉCNICO	Esc. Indicada
INFORMAÇÕES	Assunto: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PSCIP	
	Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE – H-6	
COMPLEMENTARES	Local:	
	Responsável pelo Estabelecimento: MINISTÉRIO DA SAÚDE	
	SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	
	Resp. Técnico: JÚLIA VILELA DE FARIA	CREA-MG nº: 313.914/D
Área Construída: 755,68 m²		Área do Terreno: 2.120,00 m²
		Área Total da Edificação: 755,68 m²